CENTRO
CARDIONEURO OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT)

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESO DE COMPRA MENOR

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
CECANOT-DAF-CM-2022-0066
NOMBRE
ADQUISICION DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS PARA EL DEPTO DE MANTENIMIENTO Y ACTIVO FIJO

Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

C/ Federico Velázquez No.1 María Auxiliadoras, Santo Domingo, Distrito Nacional., Rep. Dom
Tel 809-681-0080, Website; WWW. Cecanot.Com.do/E-mail:direcion@cecanot.com.do
RNC: 4-3006345-2

SM SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO SRS

CENTRO
CARDIONEURO OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

Objeto del Requerimiento.

Este documento responde a las Especificaciones técnicas para participar en el Procedimiento de COMPRA MENOR para ***ADQUISICION DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y HERRAMIENTA PARA EL DEPTO DE MANTENIMIENTO Y ACTIVO FIJO*** *a continuación, especificaciones técnicas solicitadas:*

Ficha Técnica

Item	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
1	3	UD	AMPERIMETRO
2	2	UD	ALICATE ELÉCTRICO RESISTENTE A 600V
3	3	UD	JUEGO LLAVES ALLEN
4	40	UD	HOJA SIERRA (SEGUETA)
5	2	UD	MARTILLO DE CABO DE MADERA
6	2	UD	MARTILLO DE MANGO DE GOMA
7	3	UD	CINTA MÉTRICA DE 8 METROS
8	4	UD	ALICATE DE PRESIÓN
9	4	UD	ALICATE MECÁNICOS DE 12 PULGADAS
10	2	UD	TIJERA DE CORTE DE METALES

C/ Federico Velázquez No.1 María Auxiliadoras, Santo Domingo, Distrito Nacional., Rep. Dom
Tel 809-681-0080, Website; WWW. Cecanot.Com.do/E-mail:direcion@cecanot.com.do
RNC: 4-3006345-2

SM METROPOLITANO SRS

11	4	UD	LLAVE AJUSTABLE DE 12 PULGADAS
12	2	UD	LLAVE AJUSTABLE DE 10 PULGADAS
13	1	UD	CORTADORA DE TUBOS DE 3/4
14	1	UD	CORTADORA DE TUBOS DE 1 1/2
15	8	UD	ESPÁTULA DE METAL DE 3 PULGADAS
16	2	UD	PINZA TIPO GARZA
17	2	UD	PISTOLA PARA SILICON
18	1	UD	REMACHADORA
19	2	UD	JUEGO DE BARRENA
20	25	UD	LLAVINES DE PUÑO
21	25	UD	CERROJOS DE SEGURIDAD LLAVE/MARIPOSA
22	10	UD	CERROJOS DE SEGURIDAD LLAVE/LLAVE
23	25	UD	CERRADURA DE GAVETA DE LENGUETA LARGA
24	25	UD	CERRADURA DE GAVETA DE LENGUETA CORTA
25	25	UD	CIERRE DE BOTELLAS GRANDES
26	25	UD	BOTELLA PARA SILLA SECRETARIAL
27	100	UD	TOMACORRIENTES 110V CON TAPA
28	100	UD	INTERRUPTORES DOBLES CON TAPA
29	100	UD	INTERRUPTORES SENCILLO CON TAPA
30	20	UD	REGLETAS 110V
31	100	UD	BOMBILLOS 23W

32	50	UD	TAPE SCOTCH SUPER 33
33	1	ROLLO	ALAMBRES #12 BLANCO 500 pies
34	2	UD	SOLDADOR DE AIRE
35	2	UD	MULTIMETRO DIGITAL
36	2	UD	AMPERIMETRO DIGITAL
37	2	UD	JUEGO DE LLAVE DELTA
38	4	UD	JUEGO DE DESTORNILLADORE ESTRID DE DIFERENTES TAMAÑOS 15/1
39	4	UD	JUEGO DE DESTORNILLADORE PLANOS DE DIFERENTES TAMAÑOS 5/1
40	1	UD	JUEGO DE LLAVE TORX
41	2	UD	BULTOS PARA HERRAMIENTAS
42	2	UD	JUEGO DE LLAVE ALE
43	20	UD	TUBO FLUORESCENTES TL5 14W/865

SRS METROPOLITANO

CENTRO CARDIONEURO OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

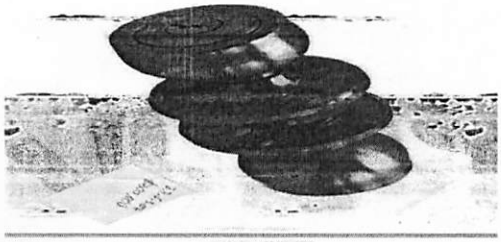

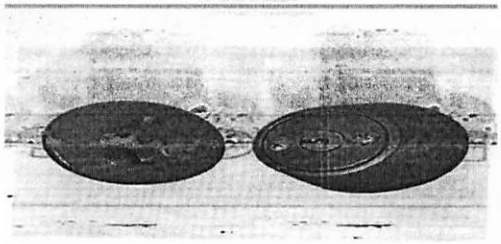

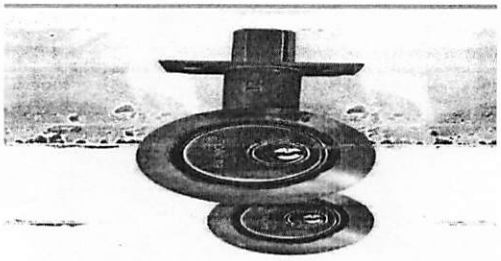

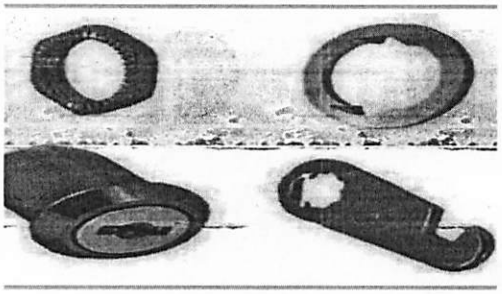

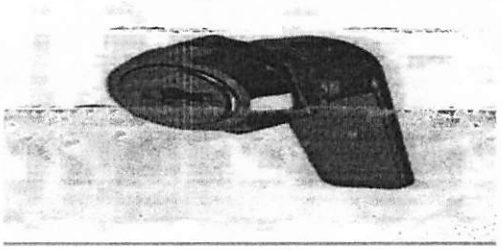

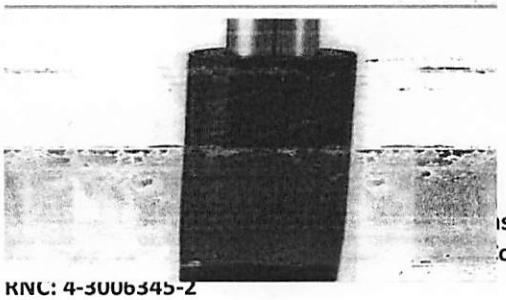

...s, Santo Domingo, Distrito Nacional., Rep. Dom
...om.do/E-mail:direcion@cecanot.com.do
RNC: 4-30006345-2

CENTRO
CARDIONEURO OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

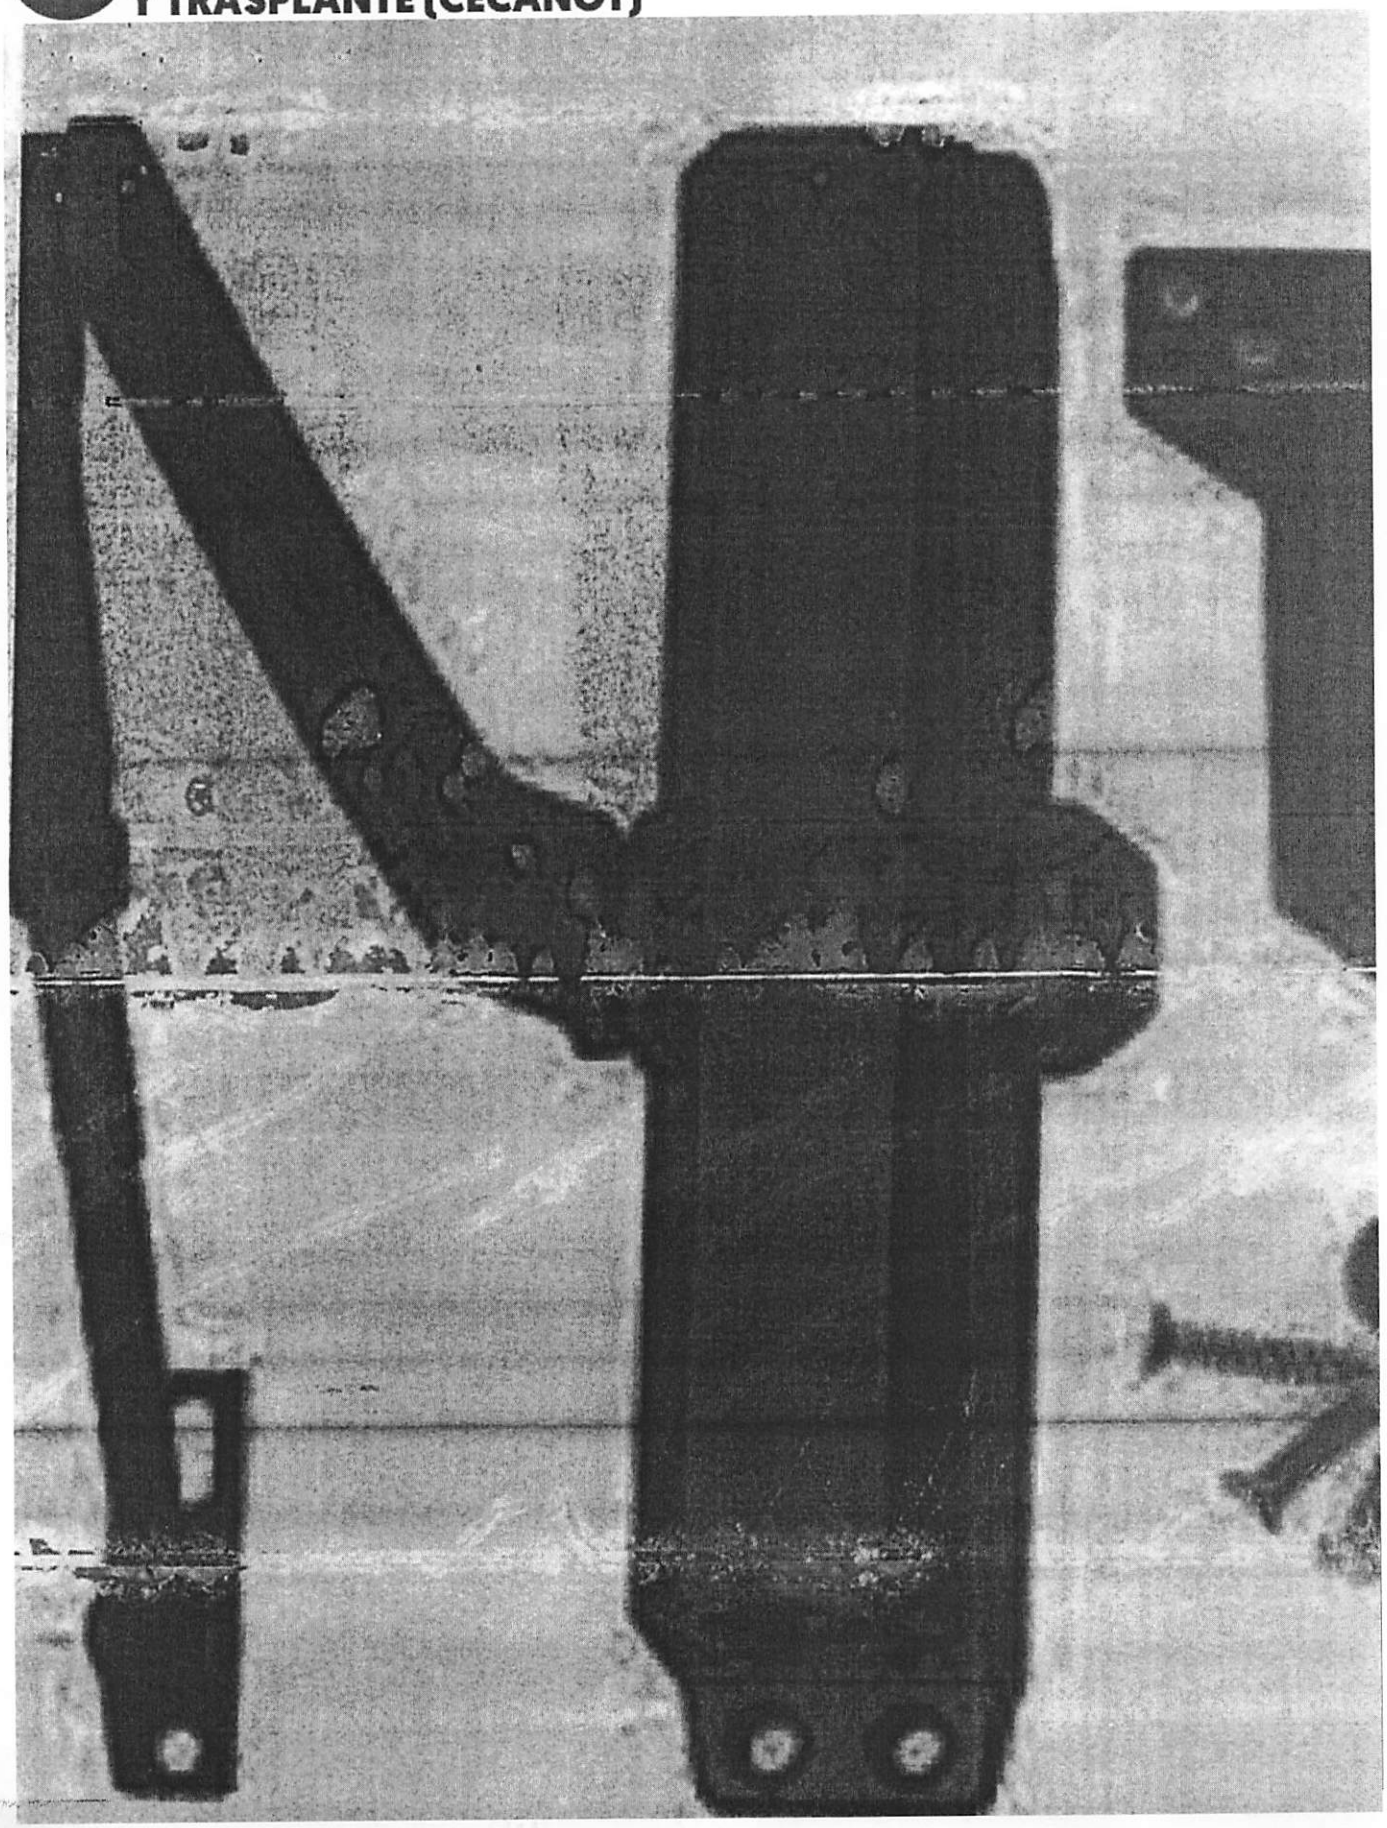

CENTRO
CARDIONEURO OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

Ficha técnica

-Voltaje De Entrada: 120 V

-Potencia 660W

-Pistola De Calor Con Variador De Temperatura

-Bocas Con Diseño Lobular Sin Esquinas ""Super Drive"" Que Eliminan Esfuerzos Y Propician Una Máxima Resistencia Y Duración. Acero Aleado Y Tratado Térmicamente Para Máxima Resistencia Y Duración -Boquilla: Fi -Frecuencia: 60 Hz -Incluye: 1 Cautin, 1 Pistola De Calor, 1 Soporte Para Cautí -Potencia: 660 W -Potencia: 60 W -Potencia Pistola De Calor: 600 W -Punta: Cónica -Suministro De Aire: 27 L/Min

C/ Feder
Tel 809-681-0080, Website; WWW. Cecanot.Com.do/E-mail:direcion@cecanot.com.do
RNC: 4-3006345-2

METROPOLITANO SRS

CENTRO
CARDIONEURO OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

Multímetro industrial Fluke 87V

Especificaciones		
Voltaje de CC	**Voltaje máximo**	1000 V
	Precisión	±(0.05 % + 1)
	Resolución máxima	10 µV
Voltaje de CA	**Voltaje máximo**	1000 V
	Precisión	±(0.7 % + 2) valor eficaz verdadero
	Ancho de banda de CA	20 kHz con filtro de paso bajo; 3 db a 1 kH
	Resolución máxima	0.1 mV
Corriente CC	**Corriente máxima**	10 A (20 A durante 30 segundos máximo)
	Precisión en corriente	±(0.2 % + 2)
	Resolución máxima	0.01 µA
Corriente CA	**Corriente máxima**	10 A (20 A durante 30 segundos máximo)

FICHA TECNICA

	Precisión en corriente	±(1.0 % + 2) valor eficaz verdadero
	Resolución máxima	0.1 µA
Resistencia	**Resistencia máxima**	50 M?
	Precisión	±(0.2 % + 1)
	Resolución máxima	0.1 ?
Capacitancia	**Capacitancia máxima**	9999 µF
	de temperatura	±(1 % + 2)
	Resolución máxima	0.01 nF
Frecuencia	**Frecuencia máxima**	200 kHz
	Precisión	±(0.005 % + 1)
	Resolución máxima	0.01 Hz
Ciclo de trabajo	**Ciclo de trabajo máximo**	99,9 %

C/ Feder
Tel 809-6
RNC: 4-3

METROPOLITANO SRS

CENTRO
CARDIONEURO OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

Especificaciones: Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz de CA/CC Fluke 376 FC con iFlex

Especificaciones generales	
Corriente CA por medio de mordaza	
Rango	999,9 A
Resolución	0,1 A
Exactitud	2 % ±5 dígitos (10 Hz a 100 Hz)
	2,5 % ± 5 dígitos (100 a 500 Hz)
Factor de cresta (50/60 Hz)	3 a 500 A
	2,5 a 600 A
	Agregar un 2 % para C.F. >2
Corriente CA por medio de sonda flexible de corriente	
Rango	2.500 A
Resolución	0,1 A (≤ 600 A)
	1 A (≤ 2500 A)
Exactitud	3 % ± 5 dígitos (5 - 500 Hz)
Factor de cresta (50/60Hz)	3,0 a 1.100 A
	2,5 a 1.400 A
	1,42 a 2.500 A
	Agregar un 2 % para C.F. > 2
Sensibilidad de posición	

	i2500-10 Flex	i2500-18 Flex
A		
Distancia desde la posición óptima	12,7 mm (0,5 pulg.)	35,6 mm (1,4 pulg.)
Error	±0,5 %	±0,5 %
B		

C/ Feder
Tel 809-6
RNC: 4-30006345-2

METROPOLITANO SRS

CENTRO
CARDIONEURO OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

NOTA

Se requiere de todos los productos solicitado;

Fichas técnicas
Imagen del producto

Presentación de la Propuesta

Los oferentes deberán presentar sus propuestas, dentro de los plazos previstos en el cronograma, a través del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones, o de manera física de lunes a viernes en horario de 8:30 am a 3:30 pm, en un sobre cerrado y rotulado que posea la seguridad apropiada, para garantizar la confidencialidad de estas hasta el momento de su apertura. Los sobres deberán contar con las siguientes inscripciones y ser depositados en la dirección que se indica más adelante.

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante (CECANOT)
DIRECCIÓN: Calle Federico Velázquez no. 1, María Auxiliadora, Santo Domingo, Distrito Nacional (4to. Piso Departamento de Compras y Contrataciones).

PRESENTACIÓN: Credenciales, Oferta Técnica y Oferta económica
REFERENCIA: CECANOT-DAF-CM-2022-0066
NOMBRE DEL OFERENTE:

Datos de la Cotización

Las cotizaciones presentadas por los oferentes deben contener los siguientes datos:

1. Numero de RNC
2. Numero de Proveedor del Estado (RPE)
3. ITBIS transparentado
4. Descripción correcta del bien y/o servicio

SRS METROPOLITANO

5. Marca de los artículos ofertados
6. Condición de pago

7. Tiempo de Entrega
8. Garantía de calidad de los bienes cotizados.
9. Monto con dos (2) decimales xx.xx
10. Valores expresados en RD

Forma de Pago
Crédito 60 Días

Tiempo de entrega
Inmediata.

Procedimiento de Selección.
La presente contratación se realizará por Compra Menor en etapa única.

Capacidad para ofertar.
Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya adquirido las **especificaciones técnicas**, tendrá derecho a participar en la presente *COMPRA MENOR*, siempre y cuando reúna las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en la ley 340-06.

A) Para personas jurídicas

1) Registro de Proveedores del Estado Actualizado

2) Copia del Certificado de Registro Mercantil actualizado.

3) Constancia de estar al día en sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

B) Para personas físicas

1) Estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado

2) Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del solicitante.
3) Constancia de estar al día en sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

Consultas, circulares y enmiendas

Los interesados podrán solicitar al CECANOT aclaraciones acerca de las Fichas Técnicas, hasta la fecha que coincida con el **CINCUENTA POR CIENTO (50%)** del plazo para la presentación de las Ofertas. Las consultas las formularán los Oferentes, sus representantes legales, o agentes

autorizados por escrito, dirigidas a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones dentro del plazo previsto, quien se encargará de obtener las respuestas conforme a la naturaleza de esta.

- **Dirección de correo electrónico: bernardo.arias@cecanot.com.do**

La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones para dar respuestas a tales consultas, deberá emitir circulares aclaratorias. Dichas circulares deberán ser emitidas solo con las preguntas y las respuestas, sin identificar quien consultó, en un plazo no más allá de la fecha que signifique el **SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%)** del plazo previsto para la presentación de las Ofertas y deberán ser notificadas a todos los Oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones Específicas y publicadas en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector.

CENTRO
CARDIONEURO OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

Cronograma de actividades

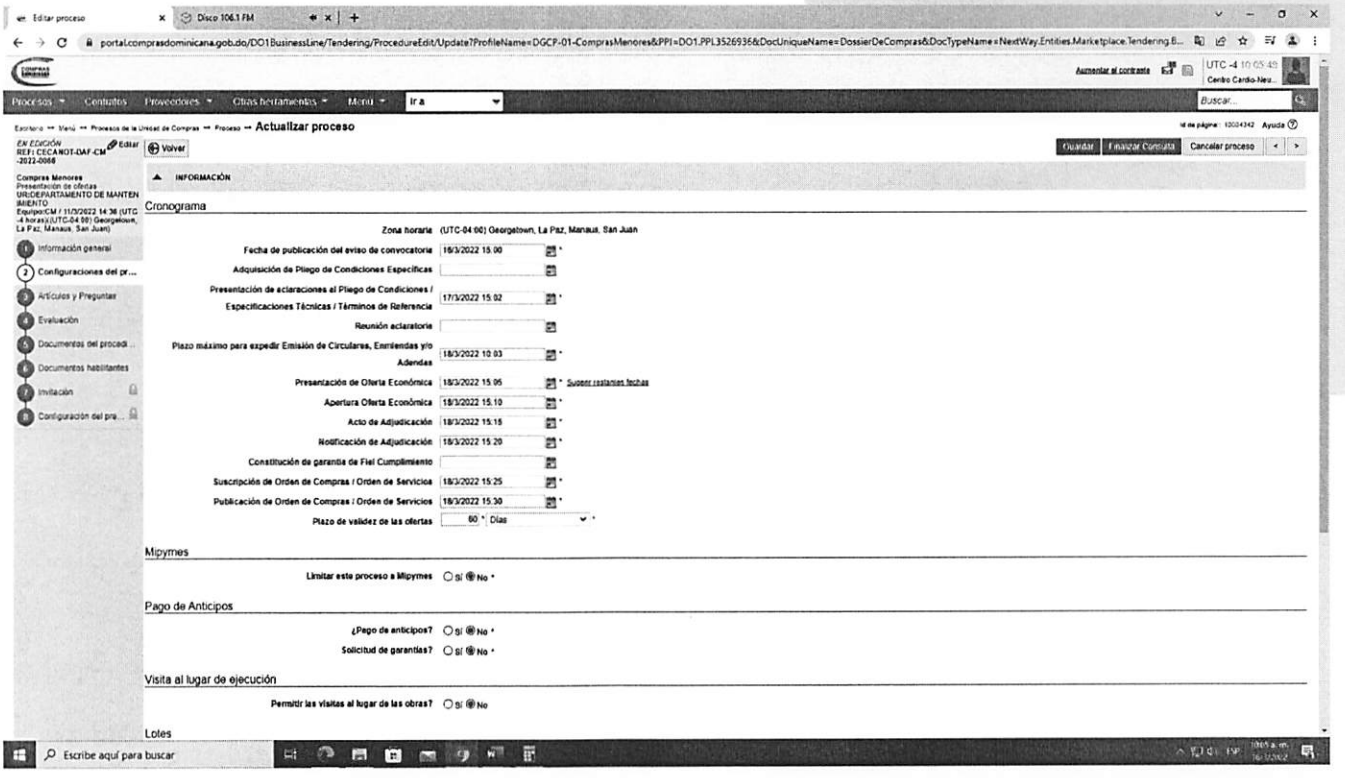

C/ Federico Velázquez No.1 María Auxiliadoras, Santo Domingo, Distrito Nacional., Rep. Dom
Tel 809-681-0080, Website; WWW. Cecanot.Com.do/E-mail:direcion@cecanot.com.do
RNC: 4-3006345-2

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO SRS

CENTRO
CARDIONEURO OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

Criterios de Evaluación

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad **"CUMPLE/ NO CUMPLE":**

Elegibilidad: Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.

Capacidad Técnica: Que los Bienes cumplan con las todas características especificadas en las Fichas Técnicas.

Criterios de Adjudicación

La autoridad competente evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.

La adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad, y las demás condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Específicas.